


Handicapped Elevator

<http://www.wheelchairlift.co.kr>

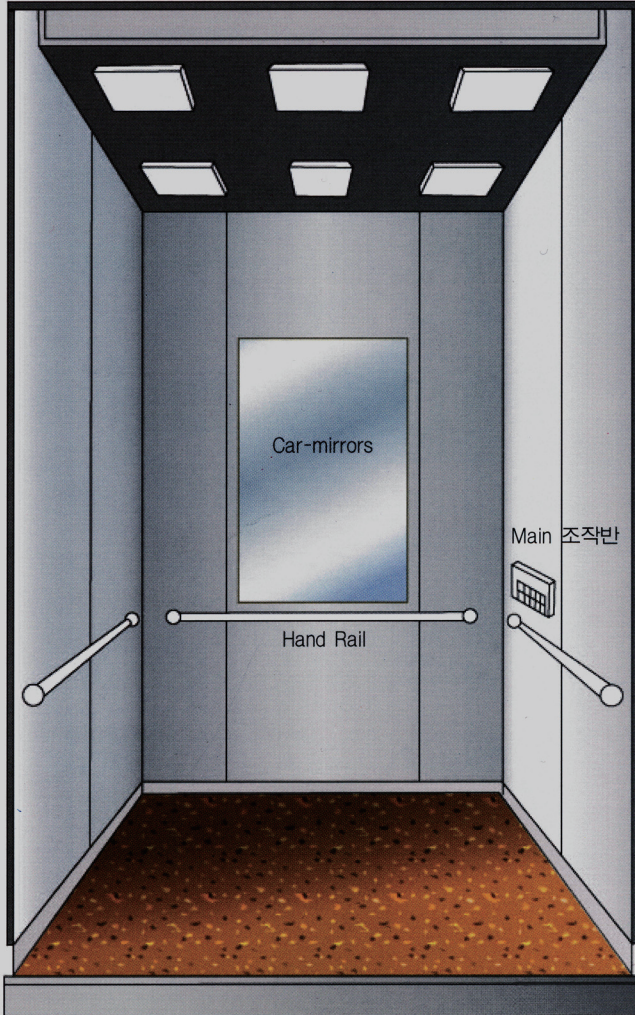

법적필요 대수

교통시설 및 연면적 2,000m² 이상 건축물인 근린공원, 노인복지, 장애인복지, 의료, 교육, 연구, 업무, 숙박, 판매, 방송국, 관람, 집회시설, 공연장 및 장애인 전용주택에서 승강기중 1대 이상을 설치하여야 한다.

지체부자유자용 엘리베이터 구조 및 법적제원

- 등 뒤로 볼 수 있는 내부 거울을 휠체어의 눈높이에 부착
- 안전하게 타고 내릴 수 있는 출입문 광전장치 (SAFET & SENSOR)
- 앉아서도 손이 닿는 높이에 호출버튼 부착 (0.8m~1.2m 이내)
- 휠체어에 앉은채로 조작하는 CAR 운전반, 부운전반
- 내부에 안전손잡이 부착(핸드레일)
- 승강기 너비 1.5m×1.5m 이상, 출입구 0.9m이상
- 조작반, 인터폰, 점자표지판



호출버튼





장애자호출버튼




전용운전반

● 휠체어 참고자료

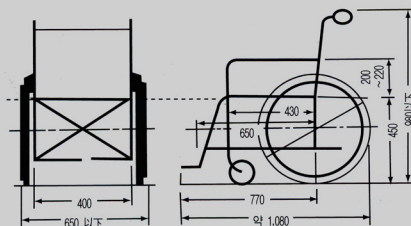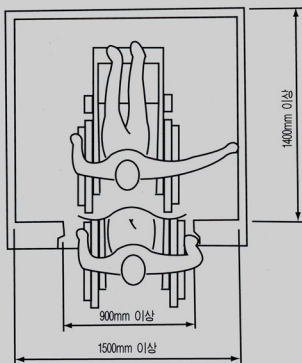

● 휠체어 배면 및 측면도

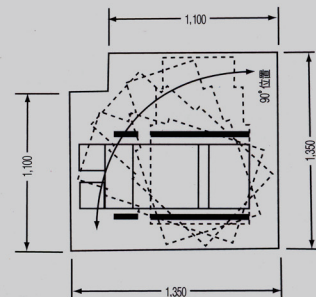

● 90° 회전시 필요공간